２026年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の３第２項に基づく一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料

（毎月第3水曜日更新）

年度	令和　8年度
施設名	塩谷広域行政組合　エコパークしおや
所在地	栃木県矢板市安沢３640

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

炉名	処分した廃棄物の種類	単位	2026年									2027年			合計
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,519.46	1,514.26	123.16	1,579.49	1,580.39								6,316.76
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	531.84	1,517.40	767.38	1,611.27	1,461.83								5,889.72
合計			2,051.30	3,031.66	890.54	3,190.76	3,042.22								12,206.48

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（日平均の月平均値）のため翌月の１日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	976	979	976	958	960								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	160	160	160	160	160								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1	1	2	4	4								30ppm（４ｈ）以下
		1	1	1	4	4								30ppm（1ｈ）以下

【2号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	959	965	956	956	952								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	160	160	160	160	160								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0	1	7	6	6								30ppm（４ｈ）以下
		0	1	7	6	6								30ppm（1ｈ）以下

３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

4．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	2026年									2027年			要監視基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	0.000360	—	—	0.0032	—								0.01（1ｈ）以下
排ガス採取日		4/2	—	—	7/13	—								
結果が得られた日		4/28	—	—	8/18	—								
測定位置		１号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のダイオキシン類の測定は年１回以上。

【2号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	2026年									2027年			要監視基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	0.000034	—	—	0.000049	—								0.01（1ｈ）以下
排ガス採取日		4/3	—	—	7/14	—								
結果が得られた日		4/29	—	—	8/18	—								
測定位置		２号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のダイオキシン類の測定は年１回以上。

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	2026年									2027年			要監視基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
窒素酸化物	ppm	29	—	—	28	—								40以下
硫黄酸化物	ppm	15	—	—	19	—								25以下
塩化水素	ppm	27	—	—	29	—								38以下
ばいじん	g/㎥N	0.0010	—	—	0.001未満	—								0.01以下
排ガス採取日		4/2	—	—	7/13	—								
結果が得られた日		4/29	—	—	8/18	—								
測定位置		１号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定は年2回以上。

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	2026年									2027年			自主規制値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
窒素酸化物	ppm	29	—	—	29	—								40以下
硫黄酸化物	ppm	15	—	—	18	—								25以下
塩化水素	ppm	25	—	—	24	—								38以下
ばいじん	g/㎥N	0	—	—	0.001	—								0.01以下
排ガス採取日		4/3	—	—	7/14	—								
結果が得られた日		4/29	—	—	8/18	—								
測定位置		２号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定は年2回以上。

5．放射性物質濃度

【１号炉：焼却主灰】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
放射性ヨウ素	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								―
放射性セシウム134	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								総量が8,000Bq/kgを超過の場合、指定廃棄物
放射性セシウム137	Bq/kg	23	39	23	31	37								

【２号炉：焼却主灰】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
放射性ヨウ素	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								―
放射性セシウム134	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								総量が8,000Bq/kgを超過の場合、指定廃棄物
放射性セシウム137	Bq/kg	19	67	33	18	67								

【飛灰処理物】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
放射性ヨウ素	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								―
放射性セシウム134	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								総量が8,000Bq/kgを超過の場合、指定廃棄物
放射性セシウム137	Bq/kg	100	120	110	90	100								
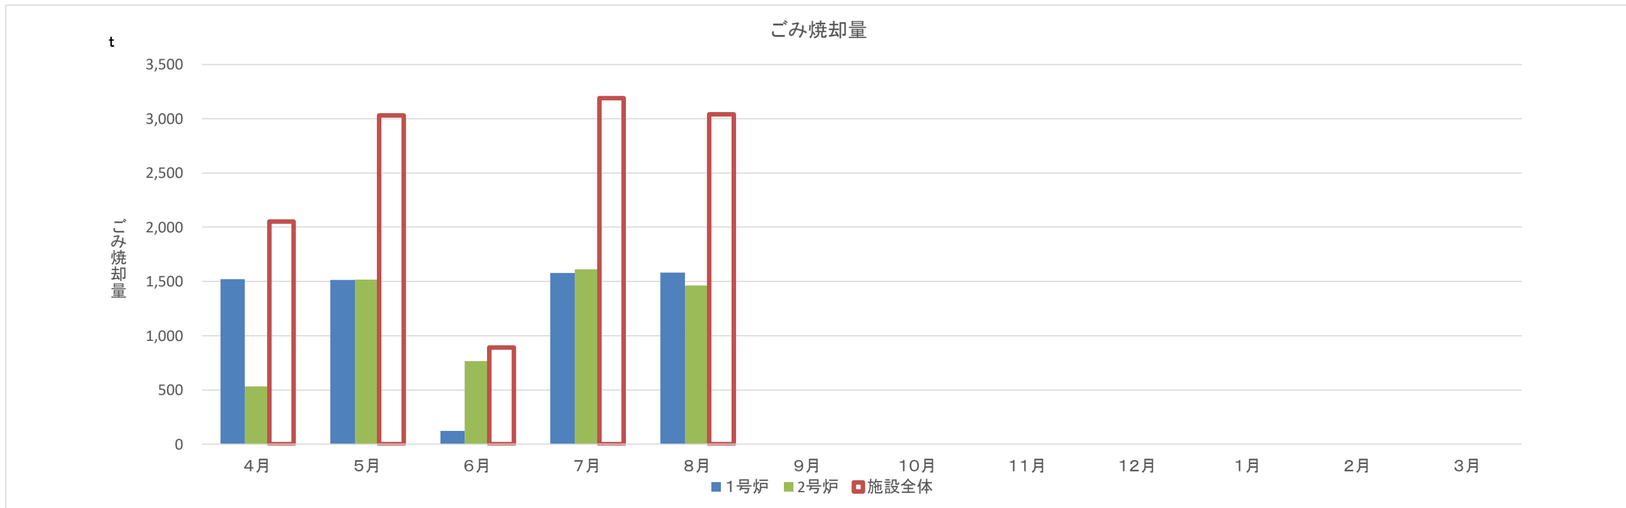
6．その他　図表